

**TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ**  
**TABELA STANDARTLARI**  
*(25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)*

**(MUAYENEHANELER İÇİN)**

1. **(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)** Tabelaların üzerinde “Dişhekimi” unvanı ve dişhekiminin adı ve soyadının yanı sıra çalışma gün ve saatleri, adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi (e-mail) de belirtilebilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. **(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)** Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç., Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. **(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)** Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
7. **(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)** Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
8. Tabelaların büyüklüğü en çok 75 x 150 cm ebadında olabilir.
9. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan muayenehanelerin yerlerini gösteren en çok 40 x 50 cm ebadında 1 tane yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. **(Son cümle Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)**
10. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz.
11. **(08.10.2020 tarihli MYK kararı ile değişik)** Muayenehanelerin dış cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; bir adet 50 x 70 cm veya 25x35 cm boyutlarında örneği aşağıda yer alan, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela bulundurulabilir. Bu tabela iki yandan kolayca görülebilecek şekilde de asılabilir. Tabelanın ışığı, sağlık kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır.
12. Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehanelerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı) 9. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
13. **(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)** Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğın ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15x30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabela bina ya da muayenehane kapısına asılabilir.
14. **(Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)**
15. **(24.04.2024 tarihli MYK Kararı)** Ruhsat sahibi ve çalışan dişhekimi adına ayrı ayrı tabela asılabilir.

**EK: (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı)**



- Logo Örneği:




- Logo Ölçüleri: En fazla 40 cm x 40 cm

# MUAYENEHANELER İÇİN


## TABELA ÖRNEKLERİ

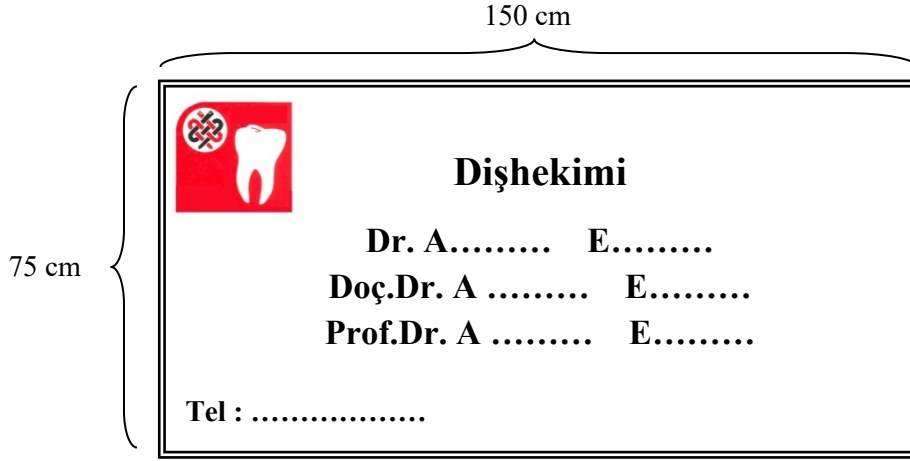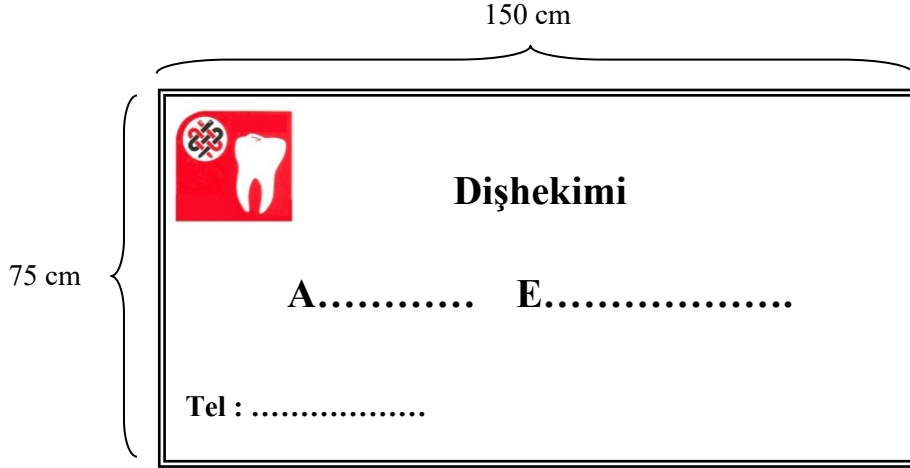


### Yönlendirme Tabelası

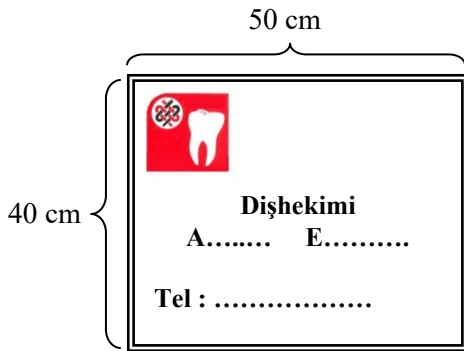

### Bina ya da Daire Kapısına Tüzel Kişiler

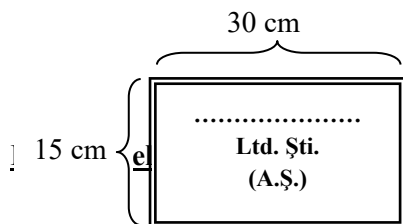

**Işıklı Tabela (50x70 cm)**

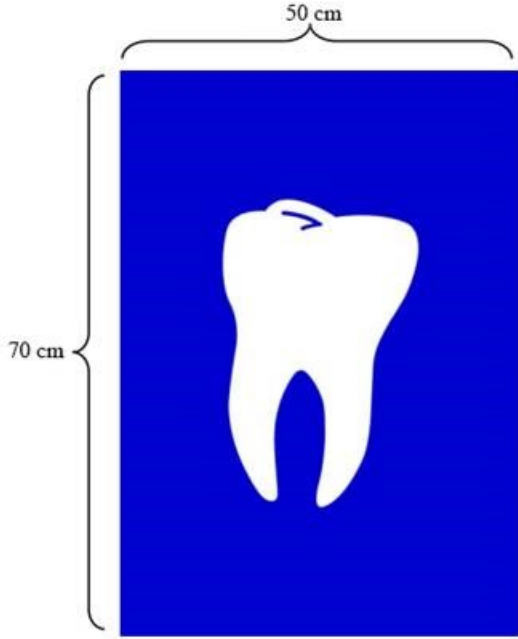

**Işıklı Tabela (25x35 cm)**

