

TÜRK DIŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI

(25 Eylül 2024 Tarihli Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında Kabul Edilmiştir)

(MUAYENEHANELER İÇİN)

Dişhekimliği muayenehaneleri ve müşterek muayenehanelerinde kullanılacak tabelaların aşağıdaki standartlara uygun olması gereklidir:

1. Tabelaların üzerinde “*Dişhekimliği*” unvanı ve dişhekiminin adı ve soyadının yanı sıra çalışma gün ve saatleri, adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi de belirtilebilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadeler yer verilemez.
2. Dişhekimlerinin Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallarda uzmanlıkları varsa uzmanlık alanları tabelalarda yazılabilir.
3. Dişhekimliği akademik unvana sahipse, tabelada Doktor (Dr.), Doktor Öğretim Üyesi, Doçent (Doç.), Profesör (Prof.) gibi unvanlar ilgili mevzuatına uygun olarak kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “*bilimdalı*” ve/veya “*anabilimdalı*” yazılamaz.
4. Tabelalarda *dentist, zahntartz, implant, dental* vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır. Tabelaların büyüklüğü en fazla 75 x 150 cm ebadında olabilir. Tabelalardaki harf ve rakamlar en fazla 25 cm olabilir.
6. Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Tabelada logo kullanılması isteğe bağlıdır.
7. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Bunun yanı sıra, isteğe bağlı olarak, apartman veya klinik girişinde de muayenehane sahibi ve çalışan dişhekimlerinin isimlerinin olduğu tabela kullanılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan muayenehanelerin yerlerini gösteren en çok 40 x 50 cm ebadında 1 tane yönlendirme tabelası binanın en çok 100 m uzağına konulabilir.
8. Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
9. Totem tabela kullanılamaz.
10. Binanın dış cephesinde, dış tabelaya yakın bir yerde; bir adet 30 x 40 cm boyutlarında, örneği ekte yer alan, mavi zemin üzerine ortasında beyaz diş resmi bulunan, beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela bulundurulabilir. Bu tabela iki yönden kolayca görebilecek şekilde de asılabilir. Tabelanın ışığı, muayenehanenin açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece açık tutulabilir. Bu tabelanın kullanılması isteğe bağlıdır.

11. Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler ticaret sicil gazetesindeki adlarının yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabela bina ya da muayenehane kapısına asılabilir. Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehanelerde tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı nedeniyle bu Standartlara aykırı tabela kullanılamaz.
12. Bina yapısı sebebiyle cam giydirme şeklinde tabela kullanılması halinde de bu Standartlara uyulması zorunludur. Tabela görseli dışında başka bir görsel cam giydirme ve bina cephe giydirme olarak kullanılamaz.
13. Ruhsat sahibi ve çalışan dişhekimi adına ayrı ayrı tabela kullanılabilir.
14. 25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olan Tabela Standartları yürürlükten kaldırılmıştır.
15. Bu Tabela Standartları 09/10/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.



EK:

- Logo Örneği:




- Logo Ölçüleri: En fazla 40 x 40 cm


MUAYENEHANELER İÇİN
TABELA ÖRNEKLERİ

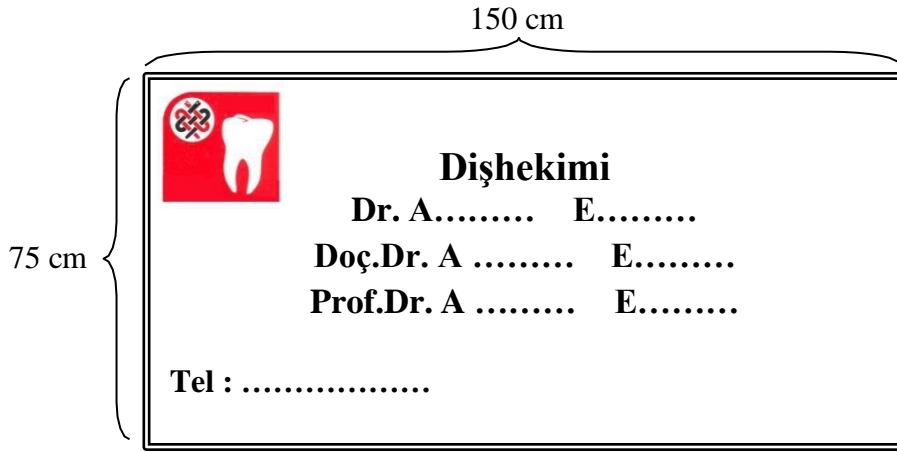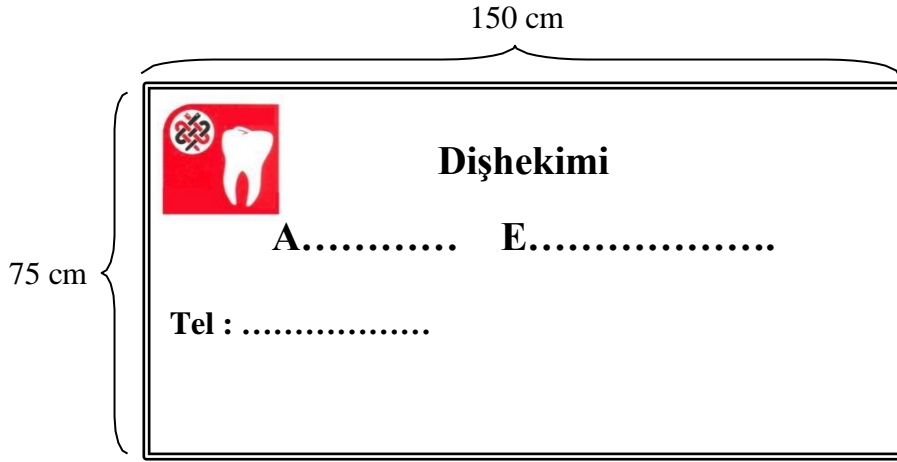

Yönlendirme Tabelası

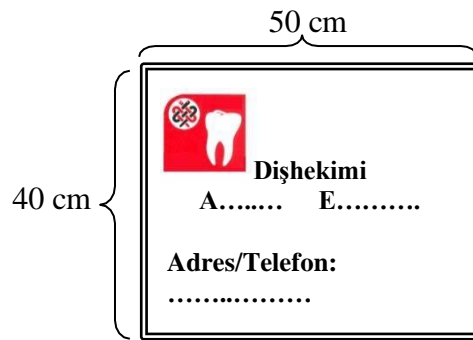

Bina ya da Daire Kapısına Tüzel Kişiler

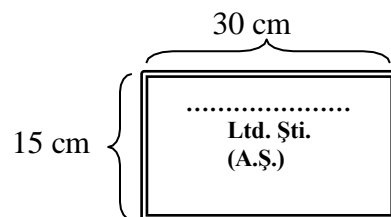

Işıklı Tabela (30x40cm)

